

# ニチハ耐力面材『あんしん』

大壁床勝ち仕様  
壁倍率3.2  
(3尺幅限定)

認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	継手間柱	壁倍率
FRM-0456	N50 NZ50	外周100以下 中通200以下	15±3	105×105 以上	27×60 以上	45×60 以上	3.2


## 『あんしん』の留め付け

- 『あんしん』の表面(くぎ打ち位置印刷面)を屋外に向けて使用します。留め付けにはくぎ **N50 又は NZ50** を用い、**外周部@100mm 以下、中通り部@200mm 以下**の間隔で柱、梁、間柱及び受材等に留め付けてください。
- くぎの縁端距離(端部からのくぎ留め位置)は 15mm(±3mm)としてください。
- 面材のかかり代は、柱、梁、胴差及び桁に 50mm 以上、受材に 38mm 以上、継手間柱に 20mm 以上としてください。
- 『あんしん』端部と床下地板との間に 3～7mm の隙間を設けてください。
- くぎ打ちは、面材に表示されたくぎ打ちラインに従って行い、表示のない位置は施工時にマーキング等により表示した後にくぎ打ちしてください。
- N50 は、「商品名：FC50V8(N50)」JIS 適合品 N50 くぎ、「商品名：FCP50V8(N50)」JIS 適合品 N50 くぎ(マックス株)をお勧めします。

「FC50V8(N50)」の適合くぎ打機(マックス株)

HN-50N4 (D)	CN-565CG
HN-65N4 (D)	CN-665S2

- 必ず下地材がある部分にくぎ打ちしてください。下地材がない部分はくぎが『あんしん』を貫通するおそれがあります。
- くぎの打ち込み不足、打ち込み過ぎに注意してください。くぎ打機を使用する場合、軸組材によりくぎ頭の打ち込み深さが変わりますので、事前にくぎ打機を調整してください。(くぎを打ち込み過ぎると『あんしん』の性能が損なわれます。)

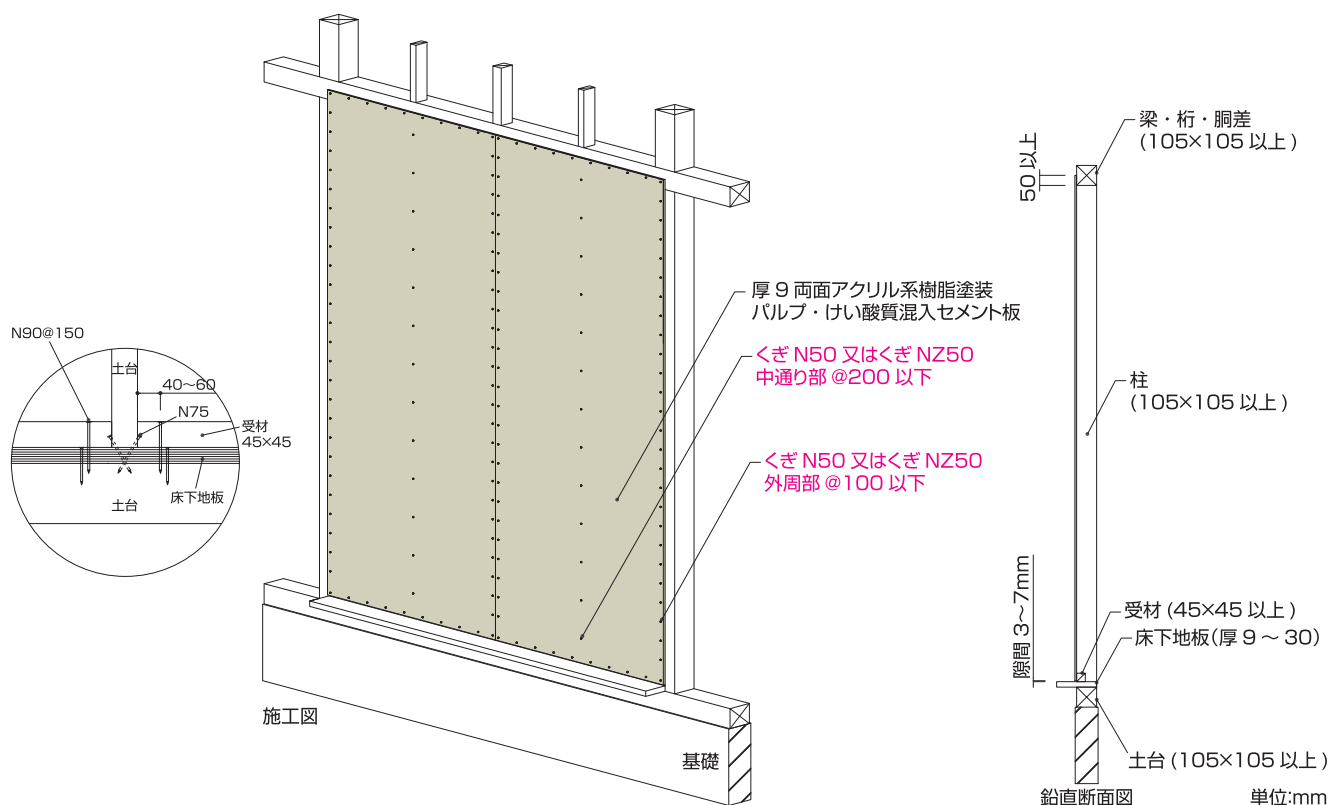

- 『あんしん』の加工及び防水紙・外壁材の施工については、P18をご確認ください。

新  
築

屋  
外  
用

『  
あん  
しん  
』

商  
品  
特  
長

商  
品  
案  
内

設  
計  
施  
工  
資  
料

共  
通

大壁仕様  
壁倍率  
2.5

大壁仕様  
壁倍率  
2.9

大壁仕様  
壁倍率  
4.4

大壁仕様  
壁倍率  
5.0

大壁床勝ち仕様  
(3尺幅限定)  
壁倍率  
2.5

大壁床勝ち仕様  
(3尺幅限定)  
壁倍率  
3.2

大壁床勝ち仕様  
(マキター幅限定)  
壁倍率  
2.5

大壁床勝ち仕様  
(マキター幅限定)  
壁倍率  
2.8

大壁床勝ち仕様  
(マキター幅限定)  
壁倍率  
2.5

大壁床勝ち仕様  
(マキター幅限定)  
壁倍率  
2.8

大壁床勝ち仕様  
(マキター幅限定)  
壁倍率  
2.8