



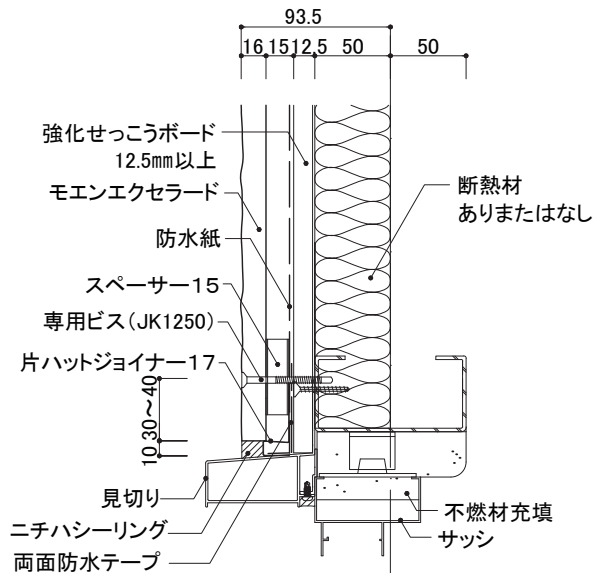



開口部周囲

内付けサッシ+見切りの場合



■開口部上側

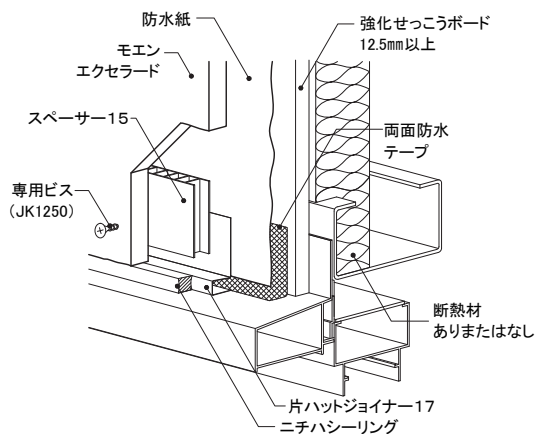

■開口部下側

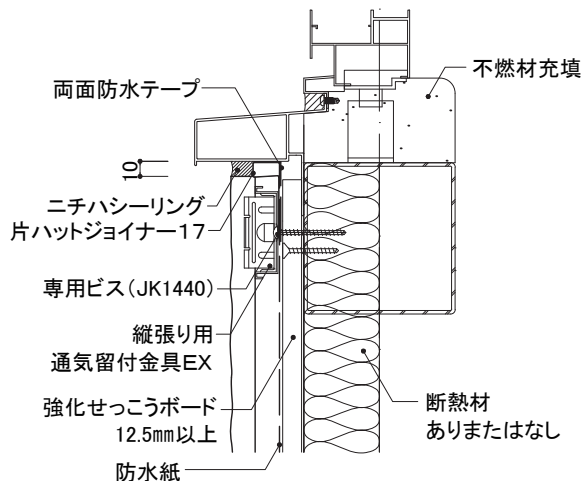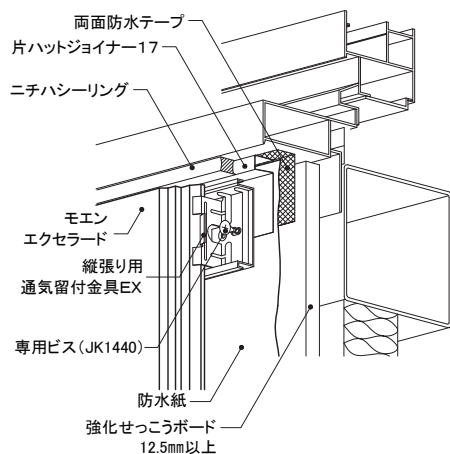

■開口部左右

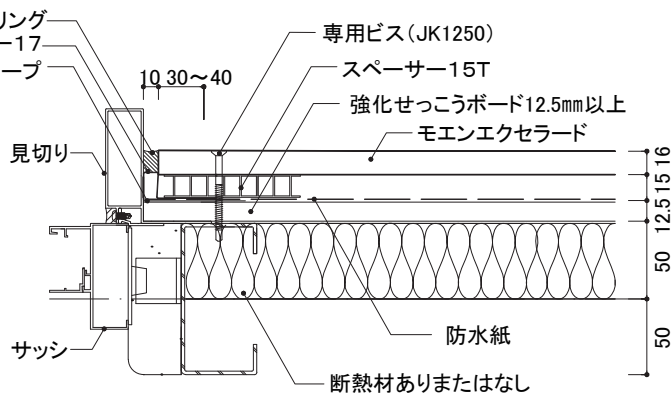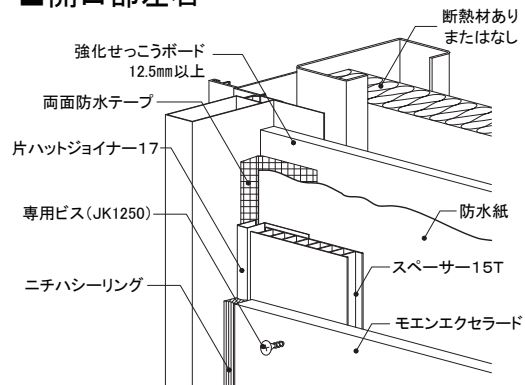

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。