

# 7 RC造 専用ブラケット工法の標準施工

## 7-5 施工方法対応表

### 1) モエンの施工方法対応表


#### ① 建物条件

● 地表面粗度区分 Ⅲ地域

● 閉鎖型建物

※ 下表の数字は建設省告示  
第1458号に基づいて算出  
した負圧の風圧力です。

(参考) 一般部と隅角部

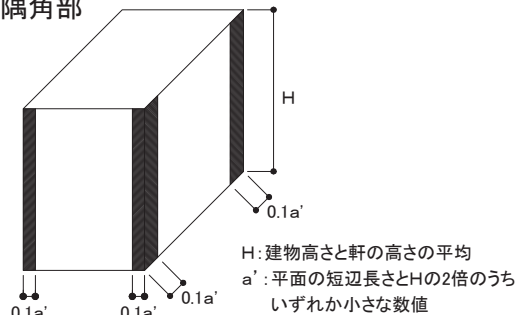

#### ② モエン施工方法対応表 (建物高さ16m以下)

【胴縁ピッチ606mm】

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
16	739	841	950	1065	1186	1315	1449	1591	1739
13	681	774	874	980	1092	1210	1334	1464	1600
9	587	668	755	846	943	1044	1151	1264	1381
6	500	568	642	719	801	888	979	1074	1174

【胴縁ピッチ500mm】

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
16	739	841	950	1065	1186	1315	1449	1591	1739
13	681	774	874	980	1092	1210	1334	1464	1600
9	587	668	755	846	943	1044	1151	1264	1381
6	500	568	642	719	801	888	979	1074	1174

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
16	904	1028	1161	1301	1450	1607	1771	1944	2125
13	832	946	1068	1198	1335	1479	1630	1789	1956
9	718	817	922	1034	1152	1276	1407	1545	1688
6	611	695	784	879	980	1085	1197	1313	1435

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
16	904	1028	1161	1301	1450	1607	1771	1944	2125
13	832	946	1068	1198	1335	1479	1630	1789	1956
9	718	817	922	1034	1152	1276	1407	1545	1688
6	611	695	784	879	980	1085	1197	1313	1435

標準金具 (JE555) 留付金具SP (JE1570) ロング金具Ⅱまたは、留付金具+ビス補強

#### ③ モエン施工方法対応表 (建物高さ16m超え)

【胴縁ピッチ606mm】

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
45	1118	1272	1436	1610	1794	1988	2192	2406	2629
40	1067	1214	1370	1536	1712	1897	2091	2295	2508
35	1011	1151	1299	1456	1623	1798	1982	2176	2378
30	951	1082	1221	1369	1526	1690	1864	2045	2236
25	884	1006	1135	1273	1418	1572	1733	1902	2078
16m超え 20m以下	809	920	1038	1164	1297	1437	1585	1739	1901

【胴縁ピッチ500mm】

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
45	1118	1272	1436	1610	1794	1988	2192	2406	2629
40	1067	1214	1370	1536	1712	1897	2091	2295	2508
35	1011	1151	1299	1456	1623	1798	1982	2176	2378
30	951	1082	1221	1369	1526	1690	1864	2045	2236
25	884	1006	1135	1273	1418	1572	1733	1902	2078
16m超え 20m以下	809	920	1038	1164	1297	1437	1585	1739	1901

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
45	1367	1555	1756	1968	2193	2430	2679	2940	3214
40	1304	1484	1675	1878	2092	2318	2556	2805	3066
35	1236	1406	1588	1780	1983	2198	2423	2659	2906
30	1162	1322	1493	1674	1865	2066	2278	2500	2732
25	1080	1229	1388	1556	1734	1921	2118	2324	2540
16m超え 20m以下	988	1124	1269	1423	1585	1757	1937	2126	2323

建物 高さ (m)	基準風速 Vo(m/s)								
	30	32	34	36	38	40	42	44	46
45	1367	1555	1756	1968	2193	2430	2679	2940	3214
40	1304	1484	1675	1878	2092	2318	2556	2805	3066
35	1236	1406	1588	1780	1983	2198	2423	2659	2906
30	1162	1322	1493	1674	1865	2066	2278	2500	2732
25	1080	1229	1388	1556	1734	1921	2118	2324	2540
16m超え 20m以下	988	1124	1269	1423	1585	1757	1937	2126	2323

留付金具SP (JE1570) ロング金具Ⅱ (JEL570、570S) 留付金具+ビス補強 施工不可