

NS型ネオスパン
(イソシアレート品)

下地・工法

S造(ALC厚100mm挿入筋・ロッキング)
金属胴縁工法

留付方法

ビス

張り方向

横・縦

胴縁組

606mm以下

1) 基本構成図

挿入筋構法


16mを超え、30m以下の物件への施工(※)は、

●NS型ネオスパンは一枚ずつ、下地を確認しながら補強ビスまで施工してください。




●金属胴縁ごとに、嵌合部以外に表面から補強ビスを2本留め付けます。ビス留め位置は下図の通りです。

始めから張り終わりまで全て補強ビスを施工してください。

※建設地の基準風速によっては16m以下でも補強ビスが必要になります。P265の対応表をご確認ください。

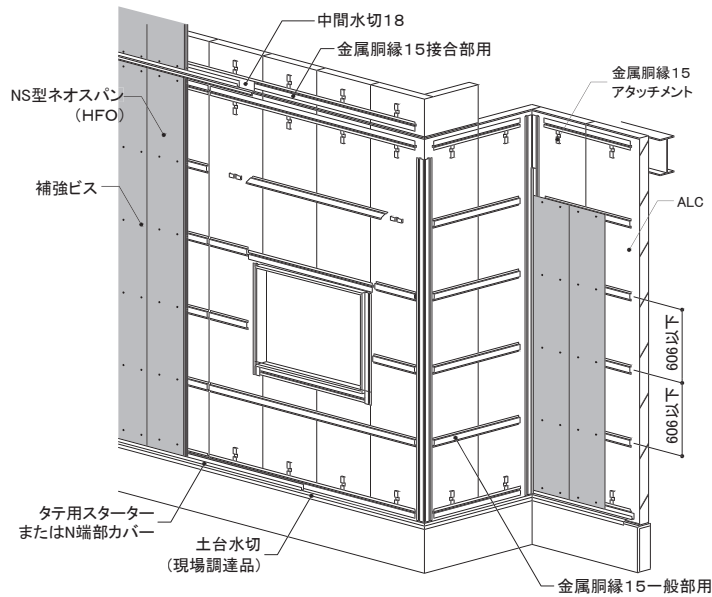

縦張り施工

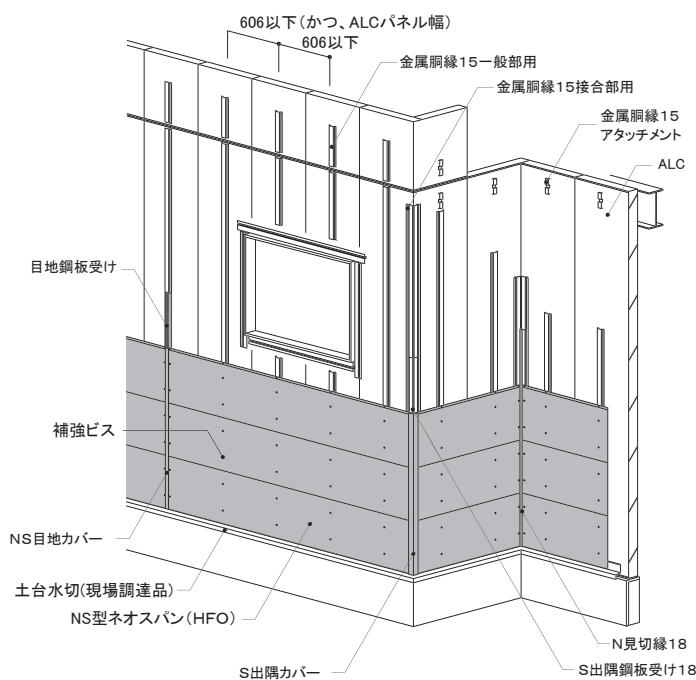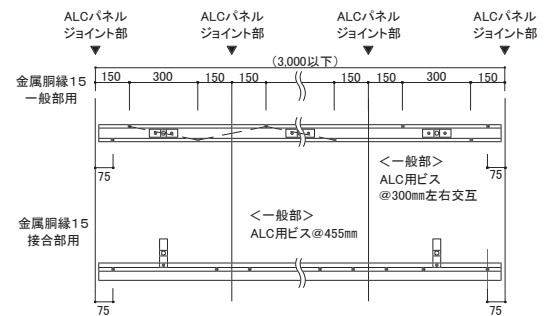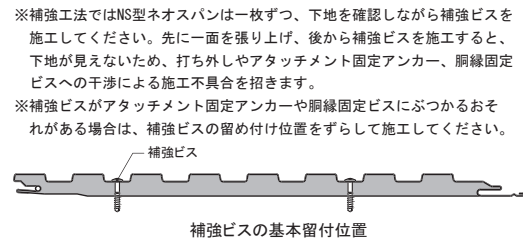

横張り施工

