

# センタールーフ

工 法

重ね葺き

葺き替え

下 地

直葺きまたは耐水合板

既存または新規野地板


## 7) センター換気棟

## ② 下地の開口

### ■ 大棟部：センター換気棟909・1818

#### < 下地の開口 >

- ① 換気棟の取り付け位置を決めます。
- ② 開口部の幅寸法は30mm(棟心から片側15mm)、長さ寸法は換気棟の全長より200mm以上(片側100mm以上)短くなるように開口します。(下表参照)
- ③ 開口後、下葦材を張ります。

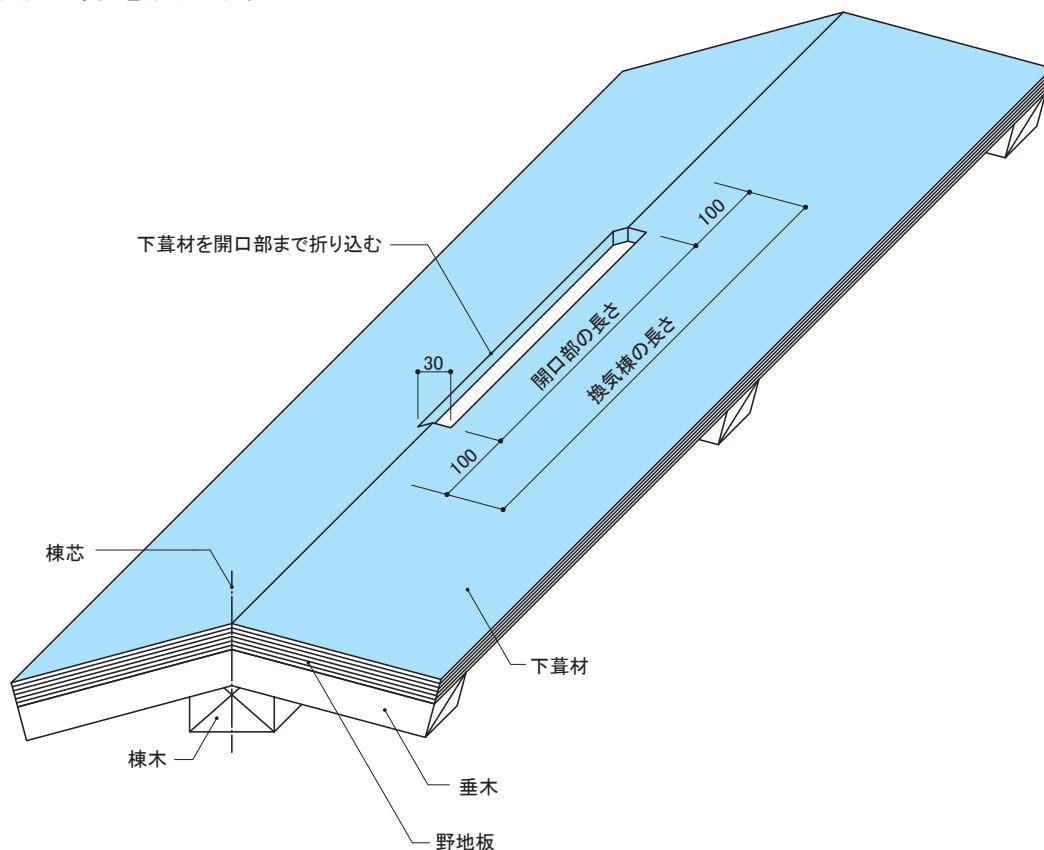

	換気棟の長さ(mm)	開口部の長さ(mm)
909タイプ	909	709以下
1818タイプ	1818	1618以下

